


دستور العمل نصب و نگهداری مقره رزینی 24 KV

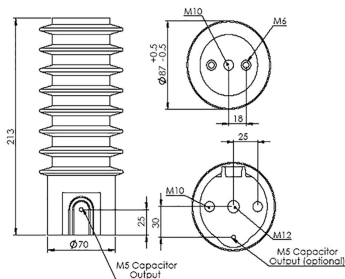

الف) نصب و بهره برداری (بر اساس نقشه بالا)

- 1- مقره با اتصال مهره های کف آن توسط پیچ های **M10** و **M12** در محل مورد نظر بسته و ثابت شود.
- 2- اتصال خروجی و خازن به نمایشگر از طریق مهره **M5** در پهلو مقره یا در کف آن (در صورت در نظر گرفتن در سفارش) انجام شود.
- نکته: در صورتیکه از نمایشگر خازنی استفاده نمی شود حتماً ترمینال خروجی خازن مقره را به زمین متصل نمایید.
- 3- اتصالات شینه فشار متوسط توسط پیچ های **M6** و **M10** روی مهره قرار گرفته در بالای مقره انجام گیرد.

ب) شرایط نگهداری

مقره های رزین این شرکت مطابق با استاندارد بین المللی IEC 60660 طراحی و تولید می شود و در شرایط زیر قابل نگهداری و نصب می باشد.

- 1- درجه حرارت محیط $5/+40^{\circ}\text{C}$
- 2- رطوبت نسبی برای یک دوره 24 ساعت 95% و دوره یک ماهه 90%
- در بازرسی های دوره ای موارد زیر کنترل شود:
 - 1- وضعیت اتصالات و کیفیت آنها بررسی شود.
 - 2- آسیب های مکانیکی به خصوص پس از شرایط غیر طبیعی شبکه بررسی شود.